


Puszka przyłączeniowa

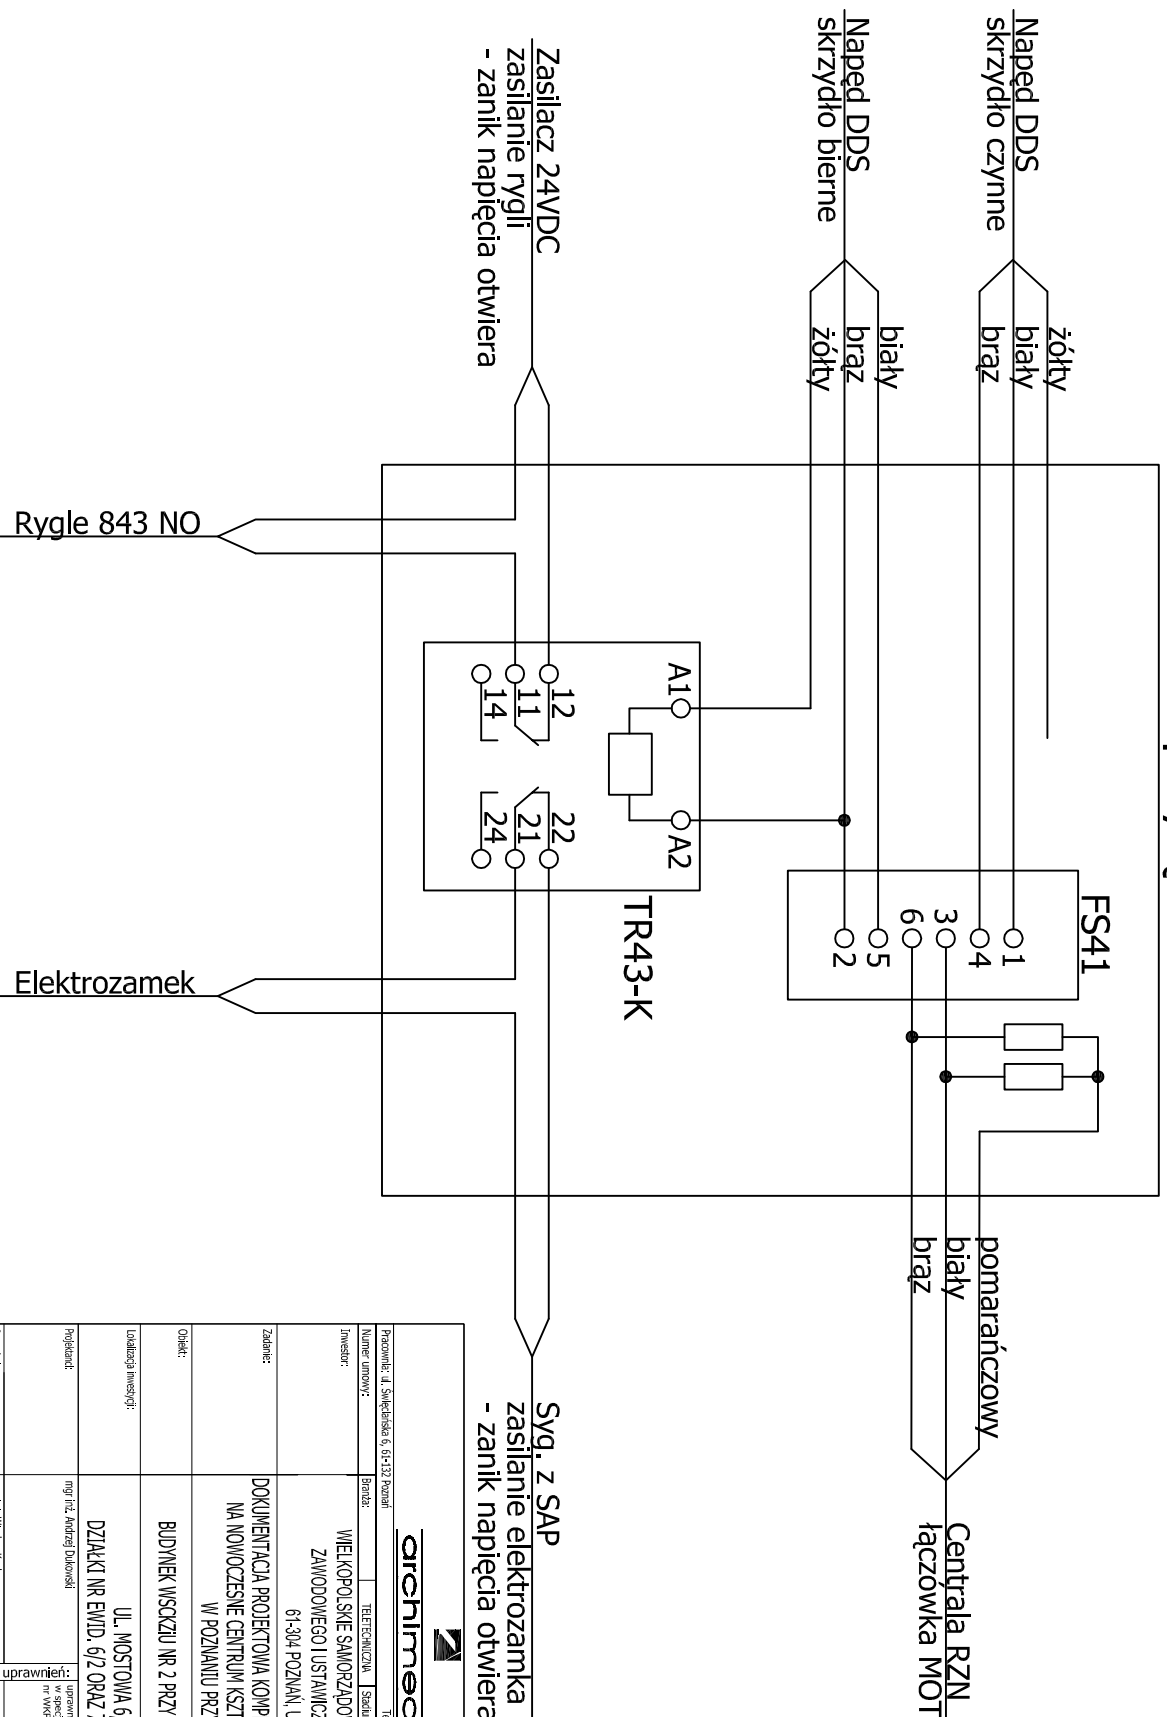

Syg. z SAP
zasilanie elektrozamka
- zanik napięcia otwiera

[illegible]